ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА В ПОМЕЩЕНИЯХ МКД

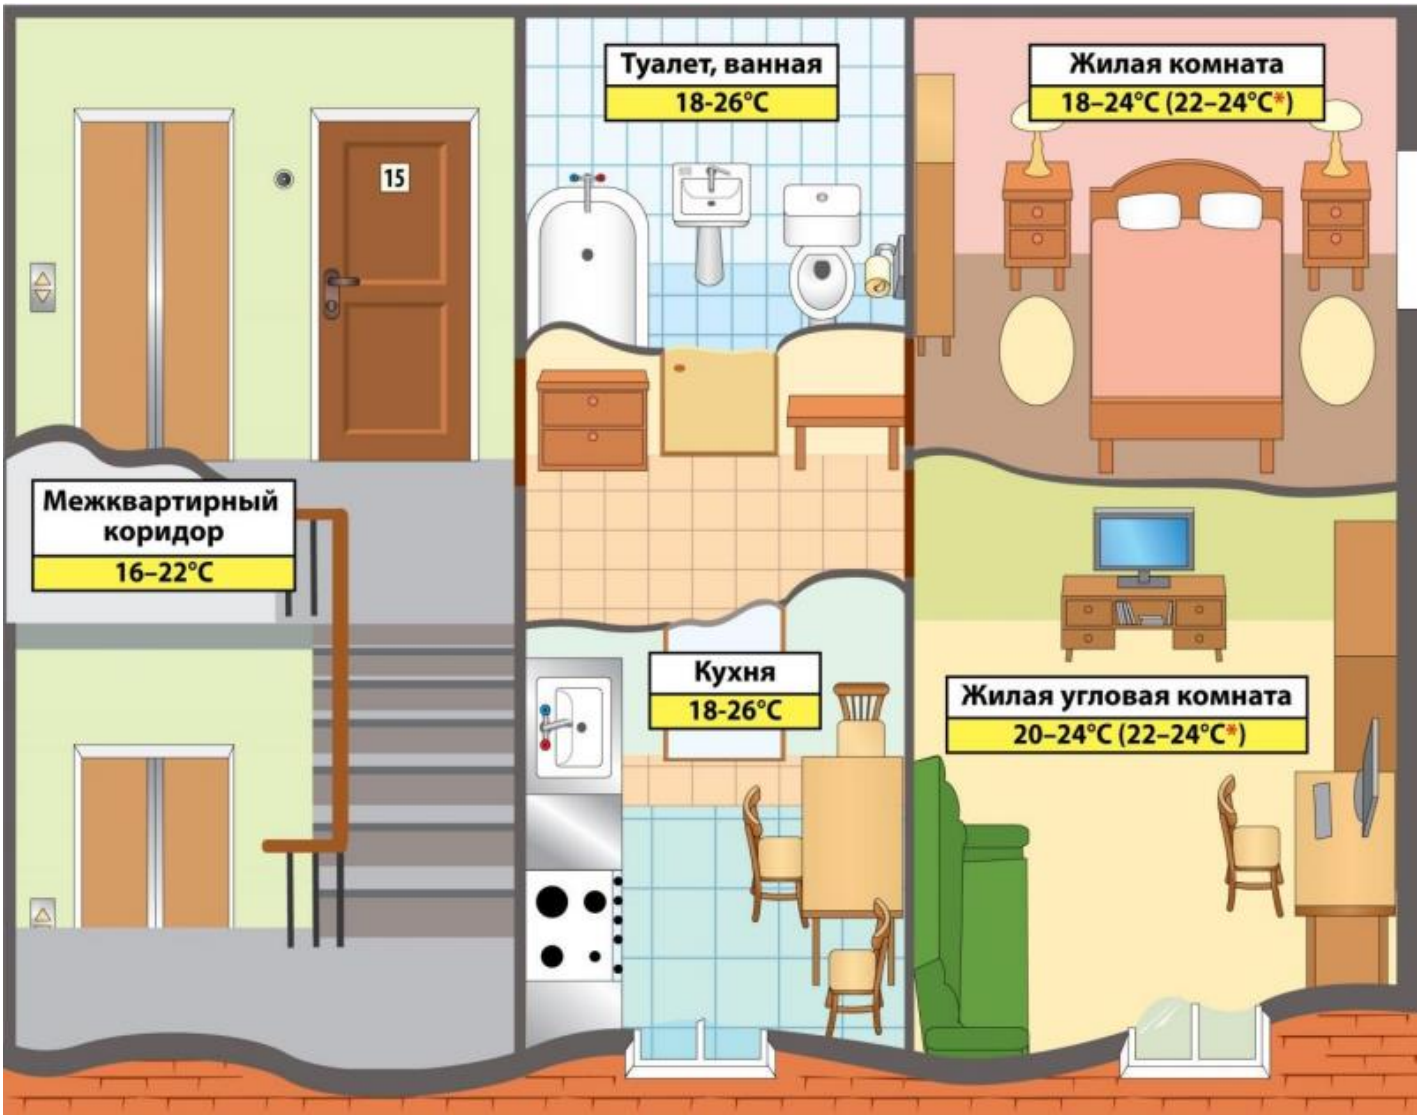

* в холодных районах с температурой —31°С и ниже

ВНИМАНИЕ

Допустимое превышение температуры — **не более 4°С**;

Допустимое снижение температуры ночью от 0.00 до 5.00 часов — **не более 3°С**;

Не допускается снимать температуру в жилом помещении днем

Нормативная база:

Температуру воздуха в жилых помещениях в МКД устанавливает п. 15 приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства от 06.05.201 1 № 354. В остальных помещениях температура регулируется законодательством техническом регулировании. В частности, приложение 2 СанПиН 2.1.2.2б4S-10. Климатические параметры холодного периода года и перечень холодных районов утверждает СНиП 23-01-99.